


Folytatás a 3. sz. rajzon

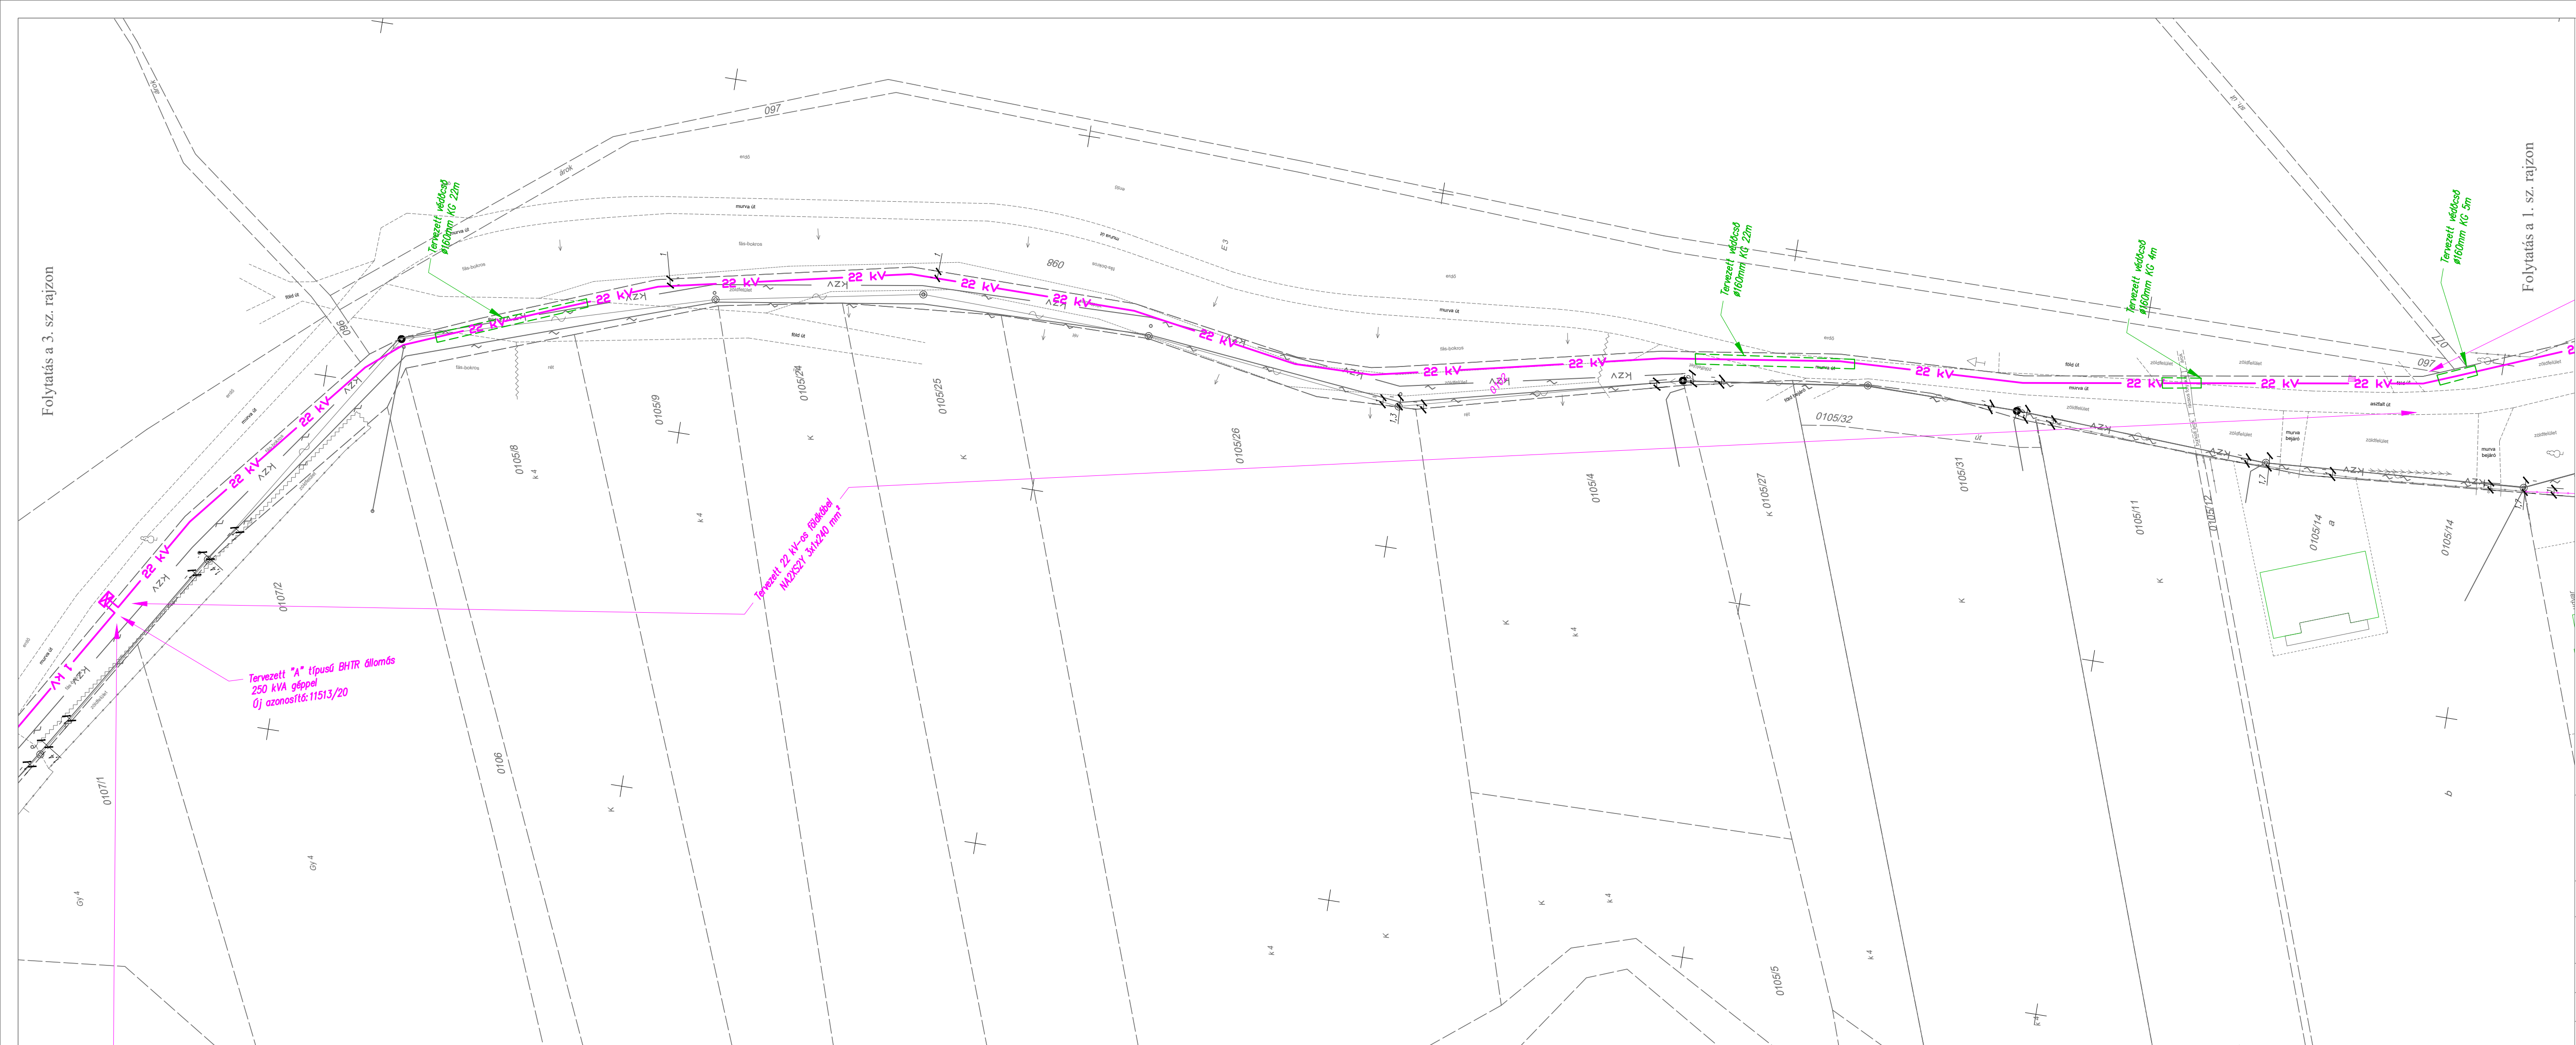

Folytatás a 1. sz. rajzon

Jelmagyarázat:

- 20kV Tervezett 22kV-os földkábel
- 1 kV Tervezett 1kV-os földkábel
- 1 kV Tervezett csatlakozó földkábel
- Tervezett védőcső
- MHI Tervezett mérő szekrény (fogyasztó létesíti)
- EI Tervezett elosztószekrény
- Meglévő KIF szigetelt szabad vezeték
- Meglévő oszlopok
- V Víz
- G Gáz
- SZ Szennyvíz
- MT-L Magyar Telecom légvezeték



Ingatlanhasznosító Kft.
Székhely: 2112 Veregyház Lévai utca 46.
Tel.: (28)589-020
E-mail: jukoorkft@juko.hu

Megbízó:	ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Bp. Váci út 72-74.)	Munkaszám:	23-20-JÖR-T-002
Terv címe:	Zebegény, hrsz.: 0133/34, 35, 37, 38; 0139/7, 9, 10, villamosenergia- ellátás CS-37458	Rajzsorszám:	JÖR-23-002/M
		Lapszám:	2.sz. lap
Rajzoló:	Gál Sándorné	Rajz címe:	Nyomvonal: 20kV - 646m 1kV - 345m
Tervező Kamarai sz.	Kapitány Zoltán EN-VI 13-17062	Méretarány:	1:500
Ügyvezető:	Kolozs Lajos	Kelt:	2023. február

Nyomvonalkijelölési és kiviteli rajz