


Zebegény, Malom-völgyi-patak keresztezése A-A metszet  
irányított fúrással  
1:100  
hrsz: 0108



Tervezett NAYY-J 4x240 mm<sup>2</sup> (Al)  
1kV-os földkábel  
patak alatt Ø160 KPE védőcsőben

A végleges fektetési mélység a  
feltárási adatok alapján kialakítandó.

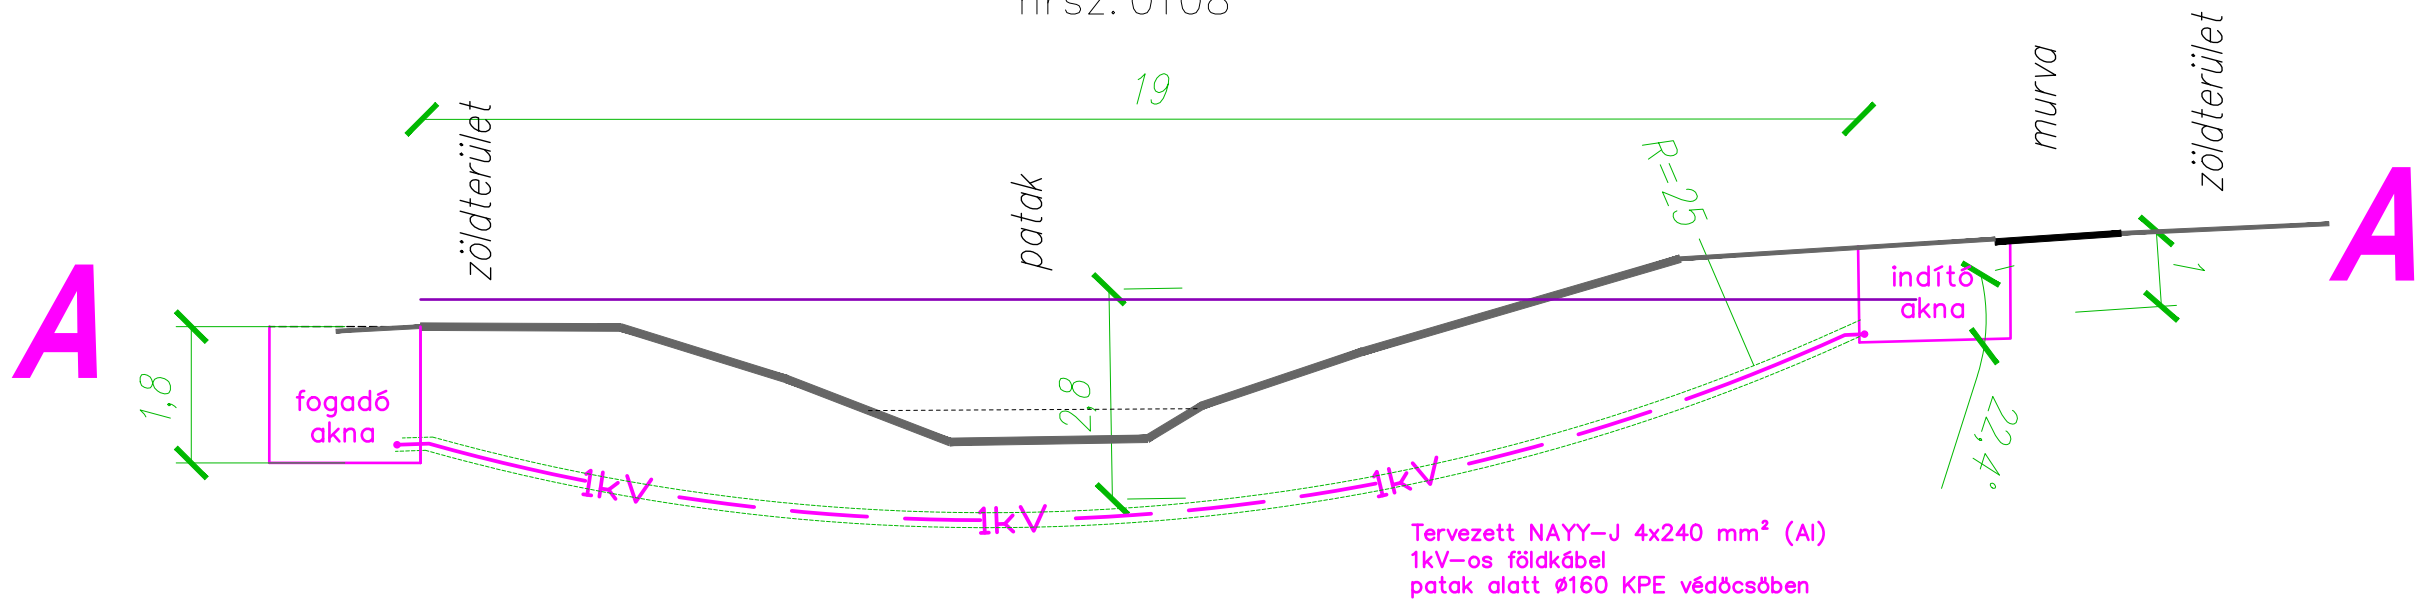

Ingatlanhasznosító Kft.  
Székhely: 2112 Veresegyház Lévai utca 46.  
Tel.: (28)589-020  
E-mail: jukoorkft@juko.hu

Megbízó: ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Bp. Váci út 72-74.)			Munkaszám: 23-20-JŐR-T-002	
Terv címe: <b>Zebegény, hrsz.: 0133/34, 35, 37, 38; 0139/7, 9, 10, villamosenergia- ellátás CS-37458</b>			Rajzsám: JŐR-23-002	
			Lapszám: 5.sz. lap	
Rajzoló: Gál Sándorné		Rajz címe: Metszet rajz	Nyomvonal: m	
Tervező Kamarai sz.: Kapitány Zoltán EN-VI 13-17062			Méretarány: 1:100	
Ügyvezető: Kolozs Lajos			Kelt: 2023. február	