Megjegyzés:

OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság:
Be kell tartani a 21/2018 (IX.27.) ITM rendelet IV. fejezet 1.2 pontját. Függőlegesen a két vezeték között a palásttávolság min. 0,20 m-nek meg kell lennie.

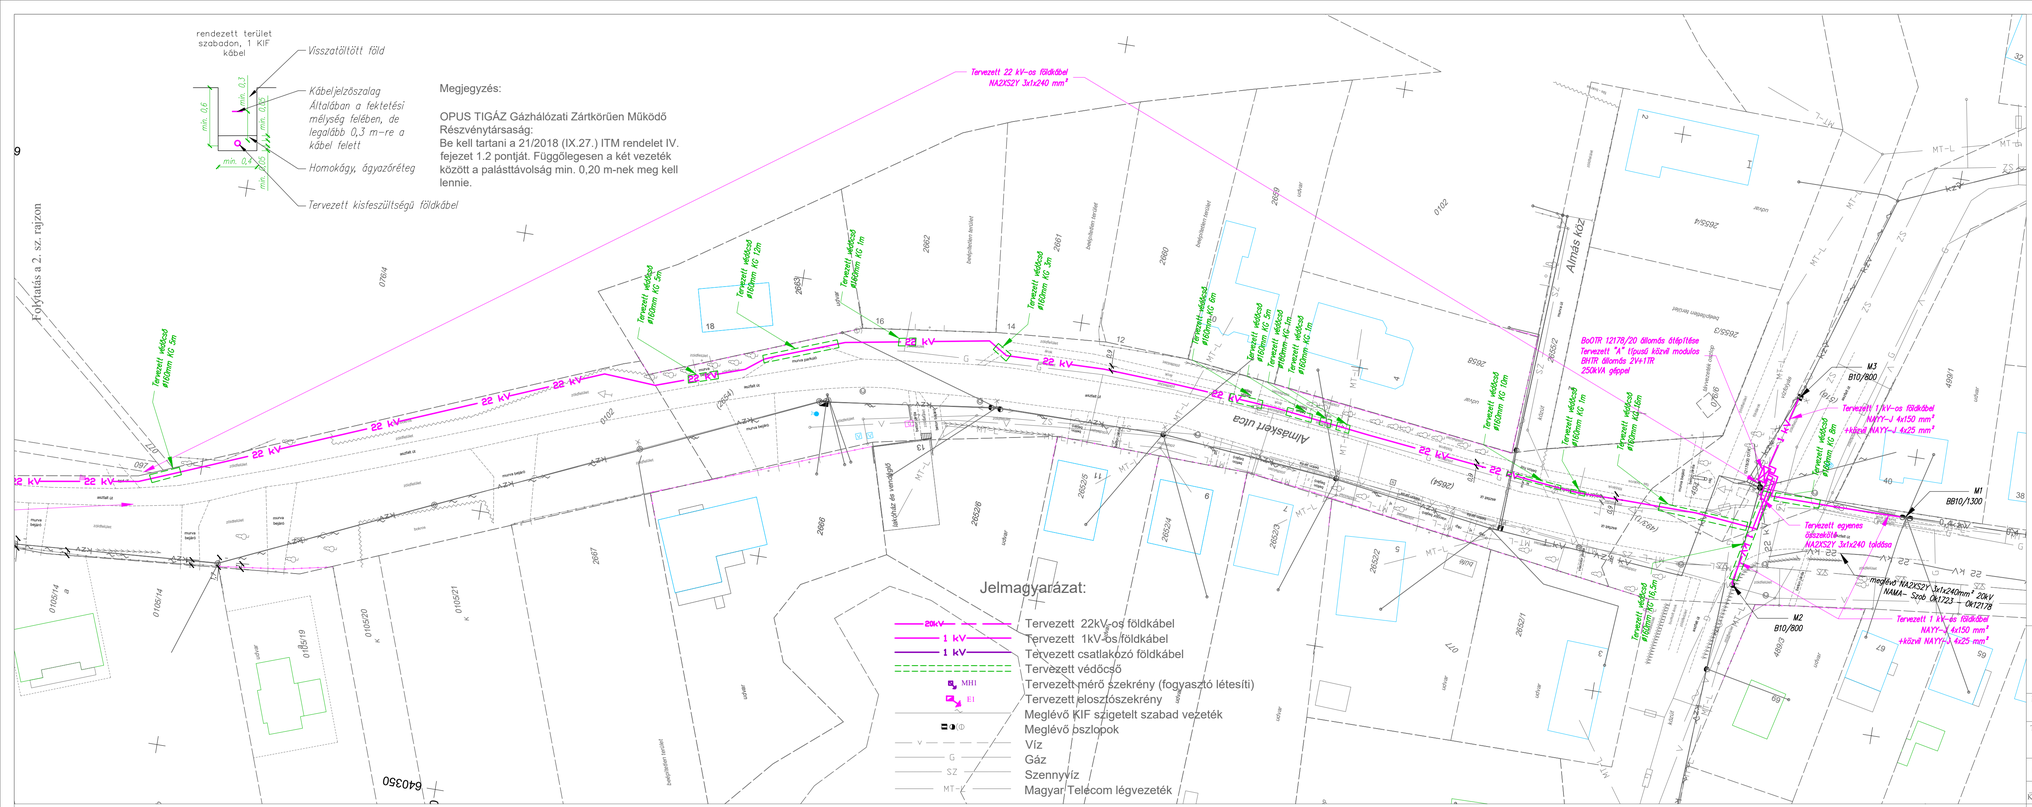

Jelmagyarázat:

- 20kV — Tervezett 22kV-os földkábel
- 1 kV — Tervezett 1kV-os földkábel
- 1 kV — Tervezett csatlakozó földkábel
- Tervezett védőcső
- MH — Tervezett mérő szekrény (fogyasztó létesíti)
- EI — Tervezett elosztószekrény
- Meglévő KIF szigetelt szabad vezeték
- Meglévő oszlopok
- V — Víz
- G — Gáz
- SZ — Szennyvíz
- MT-L — Magyar Telecom légvezeték

Ingatlanhasznosító Kft.
Székhely: 2112 Veresegyház Lévai utca 46.
Tel.: (28)589-020
E-mail: jukoorkft@juko.hu

Megbízó:	ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Bp. Váci út 72-74.)	Munkaszám:	23-20-JÖR-T-002
Terv címe:	***Zebegény, hrsz.: 0133/34, 35, 37, 38; 0139/7, 9, 10, villamosenergia- ellátás CS-37458***	Rajzszám:	JÖR-23-002/M
		Lapszám:	1.sz. lap
Rajzoló: Gál Sándorné	Rajz címe: Nyomvonalkijelölési és kiviteli rajz	Nyomvonal:	20kV - 646m 1kV - 345m
Tervező Kamarai sz.: Kapitány Zoltán É-v-0 13-1562		Méretarány:	1:500
Ügyvezető: Kolozs Lajos		Kelt:	2023. február